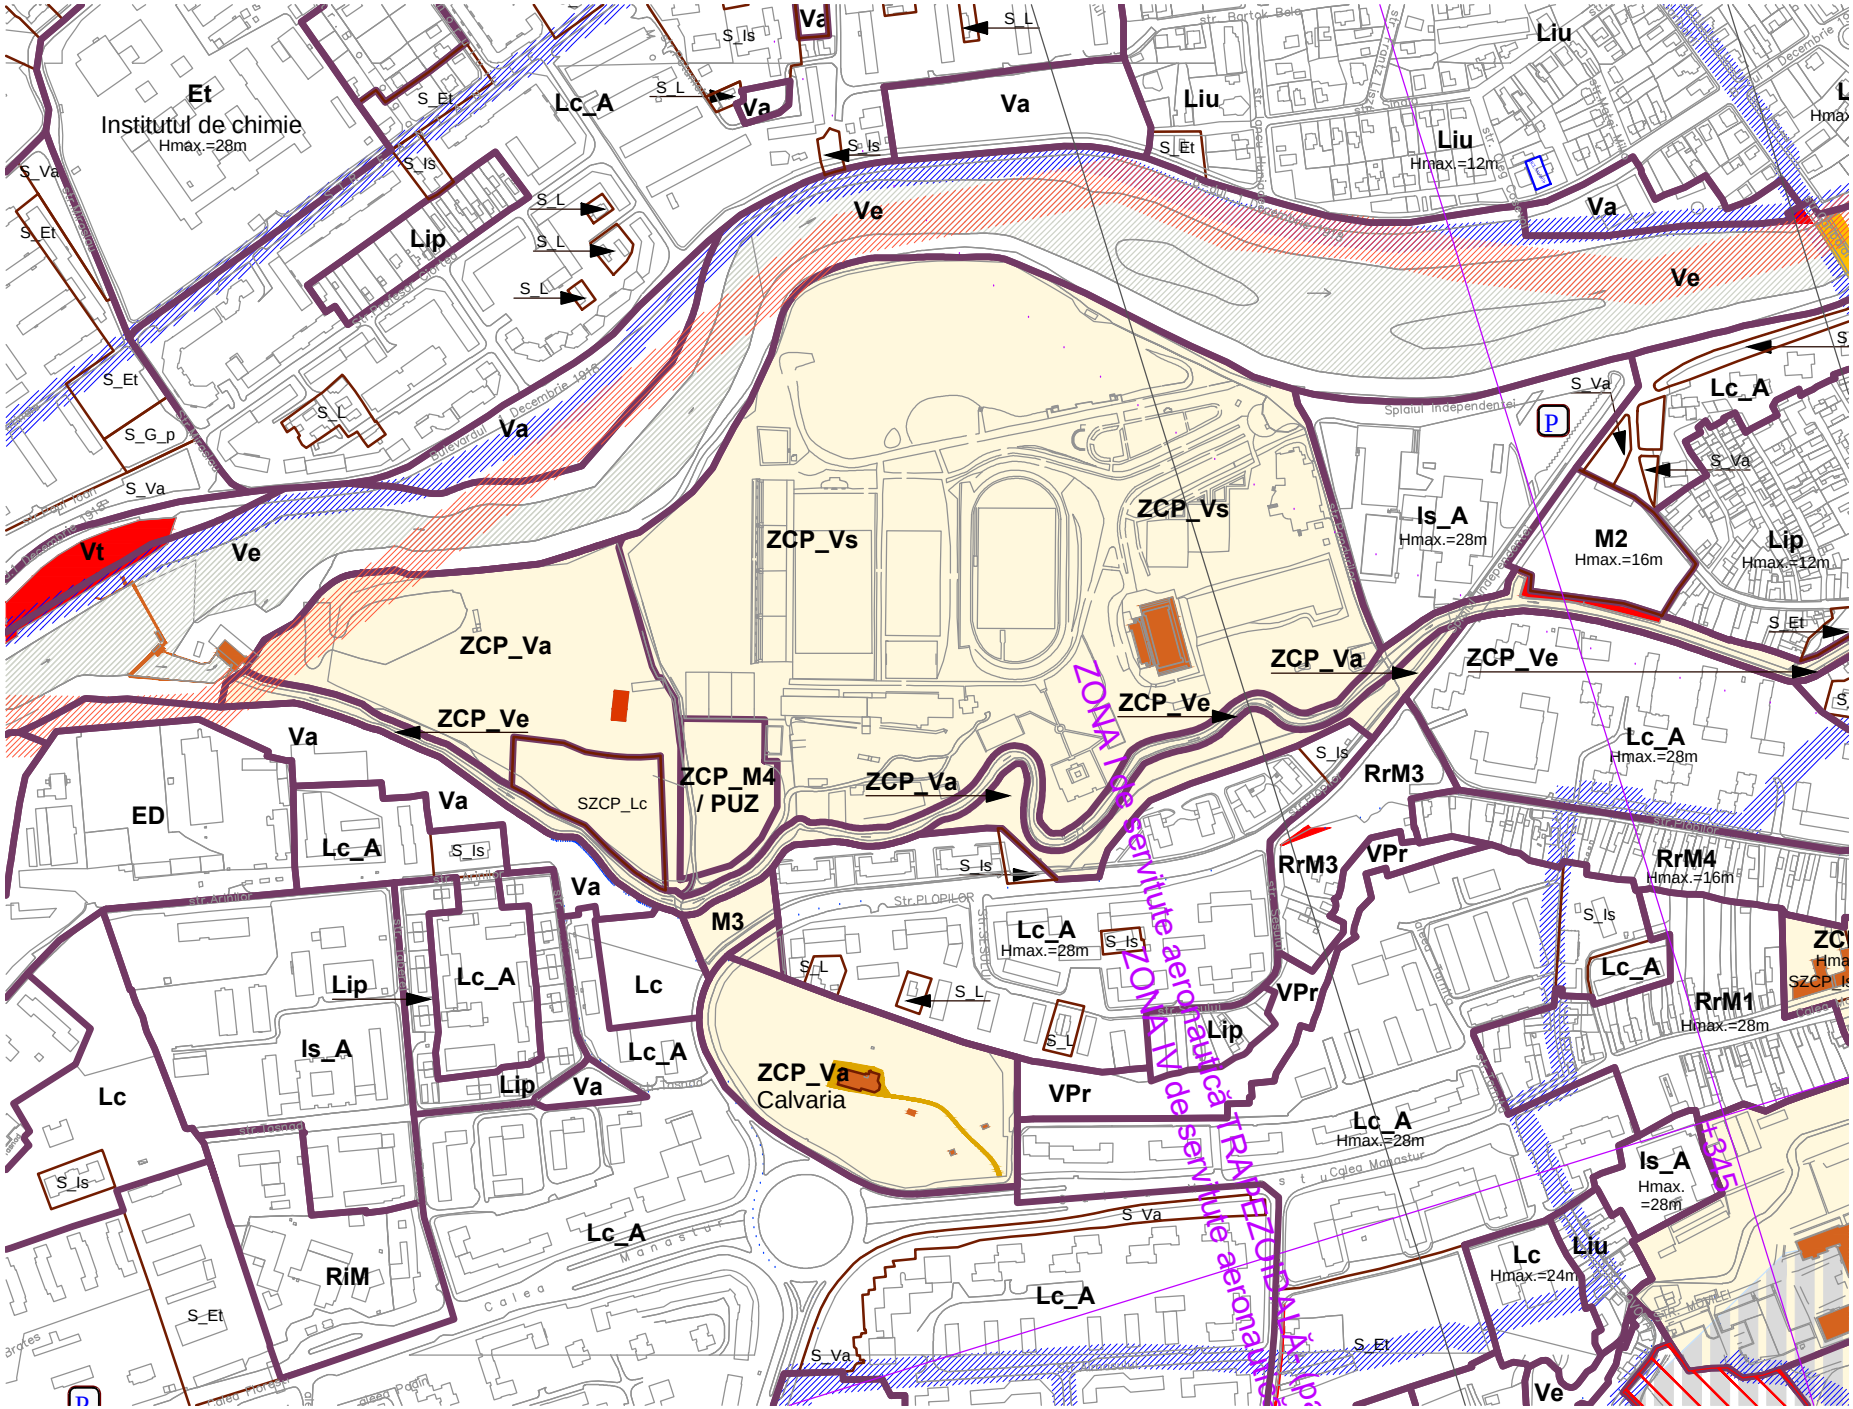
Et
Institutul de chimie
Hmax.=28m
Lc_A
Va
Liu
Liu
Hmax.=12m
Ve
Lip
Vt
ZCP_Vs
ZCP_Va
ZCP_Ve
ZCP_M4
/ PUZ
SZCP_Lc
ED
M3
Lc
Is_A
Hmax.=28m
M2
Hmax.=16m
RrM3
VPr
RrM4
Hmax.=16m
RrM1
Hmax.=28m
RiM
Lc
Hmax.=24m
ZCP_Va
Calvaria
ZONA I de servitute aeronautică
ZONA IV de servitute aeronautică
TRAPEZUL ALBA
+345